

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫЗОВНЫХ АППАРАТОВ

	801 Stb1'	802 Stb2'	803 Stb3'	804 Stb4'	805 Stb5'	806 Stb6'	807 Stb7'	808 Stb8'	851 Ustb1'	852 Ustb2'	853 Ustb3'	854 Ustb4'	855 Ustb5'	856 Ustb6'	857 Ustb7'	858 Ustb8'
701 Str1'	B+9	B+17	B+25	B1	B+9	B+17	B+25		B+9	B+17	B+25	B1	B+9	B+17	B+25	
702 Str2'	B+2	B+10	B+18	B+26	B+2	B+10	B+18	B+26	B+2	B+10	B+18	B+26	B+2	B+10	B+18	B+26
703 Str3'	B+3	B+11	B+19	B+27	B+3	B+11	B+19	B+27	B+3	B+11	B+19	B+27	B+3	B+11	B+19	B+27
704 Str4'	B+4	B+12	B+20	B+28	B+4	B+12	B+20	B+28	B+4	B+12	B+20	B+28	B+4	B+12	B+20	B+28
705 Str5'	B+5	B+13	B+21	B+29	B+5	B+13	B+21	B+29	B+5	B+13	B+21	B+29	B+5	B+13	B+21	B+29
706 Str6'	B+6	B+14	B+22		B+6	B+14	B+22	B30	B+6	B+14	B+22		B+6	B+14	B+22	B30
707 Str7'	B+7	B+15	B+23		B+7	B+15	B+23		B+7	B+15	B+23		B+7	B+15	B+23	
708 Str8'	B+8	B+16	B+24		B+8	B+16	B+24		B+8	B+16	B+24		B+8	B+16	B+24	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

(на затемненном фоне контакты замкнуты, при состоянии лифта, когда он стоит в точной остановке на первом этаже, двери закрыты, кабина пустая)

	601 Stb1	602 Stb2	603 Stb3	604 Stb4	605 Stb5	606 Stb6	607 Stb7	608 Stb8	651 Ustb1	652 Ustb2	653 Ustb3	654 Ustb4
501 Str1	По1	По9	По17	По25	ДТО ^{иск}	ВКО	Режимы работ	КНР +	ИндПо1	ИндПо9	ИндПо17	ИндПо25
502 Str2	По2	По10	По18	По26	[> <]	ВКЗ	МП2 МП1 РЕВ НР	КНР +	ИндПо2	ИндПо10	ИндПо18	ИндПо26
503 Str3	По3	По11	По19	По27	ДТО-U ^{иск}	Ревес	Режим выравнивания ^{иск}	ДВЗ ^{иск}	ИндПо3	ИндПо11	ИндПо19	ИндПо27
504 Str4	По4	По12	По20	По28	ЛЛЛ ^{иск}	15кг	Нол +	ДНЗ ^{иск}	ИндПо4	ИндПо12	ИндПо20	ИндПо28
505 Str5	По5	По13	По21	По29	[< >]	90%		+	ИндПо5	ИндПо13	ИндПо21	ИндПо29
506 Str6	По6	По14	По22	По30	Отмена	110%	НолТО	КБР2	ИндПо6	ИндПо14	ИндПо22	ИндПо30
507 Str7	По7	По15	По23	ВКО ^{иск}	Фоторевес	КБР			ИндПо7	ИндПо15	ИндПо23	
508 Str8	По8	По16	По24	ВКЗ ^{иск}	ДТО	ДВЗ	Нол +	ДНЗ	ИндПо8	ИндПо16	ИндПо24	±110%

Перв. примен.

Стр. №

Поп. и дата


- Схема выполнена для пассажирских лифтов с одиночным и групповым (до 6 лифтов в группе) управлением г/п до 2500 кг со скоростью движения 2 м/с регулируемым главным приводом для жилых и административных зданий с количеством остановок до 30.
- В позиционных обозначениях аппаратов схемы, а также в маркировках проводов буквы, указанные в скобках, означают:
(м) - число, соответствующее номеру лифта в группе;
(В) - число, соответствующее номеру верхней остановки;
(N) - число, соответствующее номеру промежуточной остановки;
(Р) - число, соответствующее номеру посадочной остановки.
Базисный лифт - лифт, в шахте которого установлены вызывные аппараты.
- Состояние блокировочных выключателей приведено для случая, когда двери кабины и шахты закрыты и запоры, кабина свободна от пассажиров, в посту ревизии ключ установлен в режим "Нормальная работа".

- В обозначенном исполнении буквы после звездочек означают :
* - если применяется;
*2По - для двух приказных аппаратов;
*5 - при отсутствии установить перемычку;
*А - только для административных зданий;
*ВР - для лифтов с режимом выравнивания;
*Гл - глухозаземленная нейтраль;
*ГП - для глубоких прямиков;
*Ж - для лифтов в жилых зданиях. В случае, если основная посадочная остановка не совпадает с нижней, на основной посадочной остановке устанавливается вызывной пост с двумя кнопками "ВВЕРХ" и "ВНИЗ";
*М - контакт показан под воздействием механического усилия;
*НПК - только для непроходной кабины;
*ПП - только при наличии режима "Перевозка пожарных подразделений";
*ППнет - для лифтов без режима "Перевозка пожарных подразделений";
*ПК - только для проходной кабины;
*ск - для лифтов со скоростью 2м/с;
*ТК - для двигателей с термоконтактом.

УИРФ.484430.042 33			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись Дата
Разраб.	Гневашев А.В.		
Пров.	Гневашев С.В.		
Н.контр.			
Умв.	Гневашев А.В.		
Лифт пассажирский г/п до 2500кг со скоростью до 2 м/с с устройством управления УЗЛ		Лист 1	Листов 9
Схема электрическая принципиальная		000 "Э-лифт"	





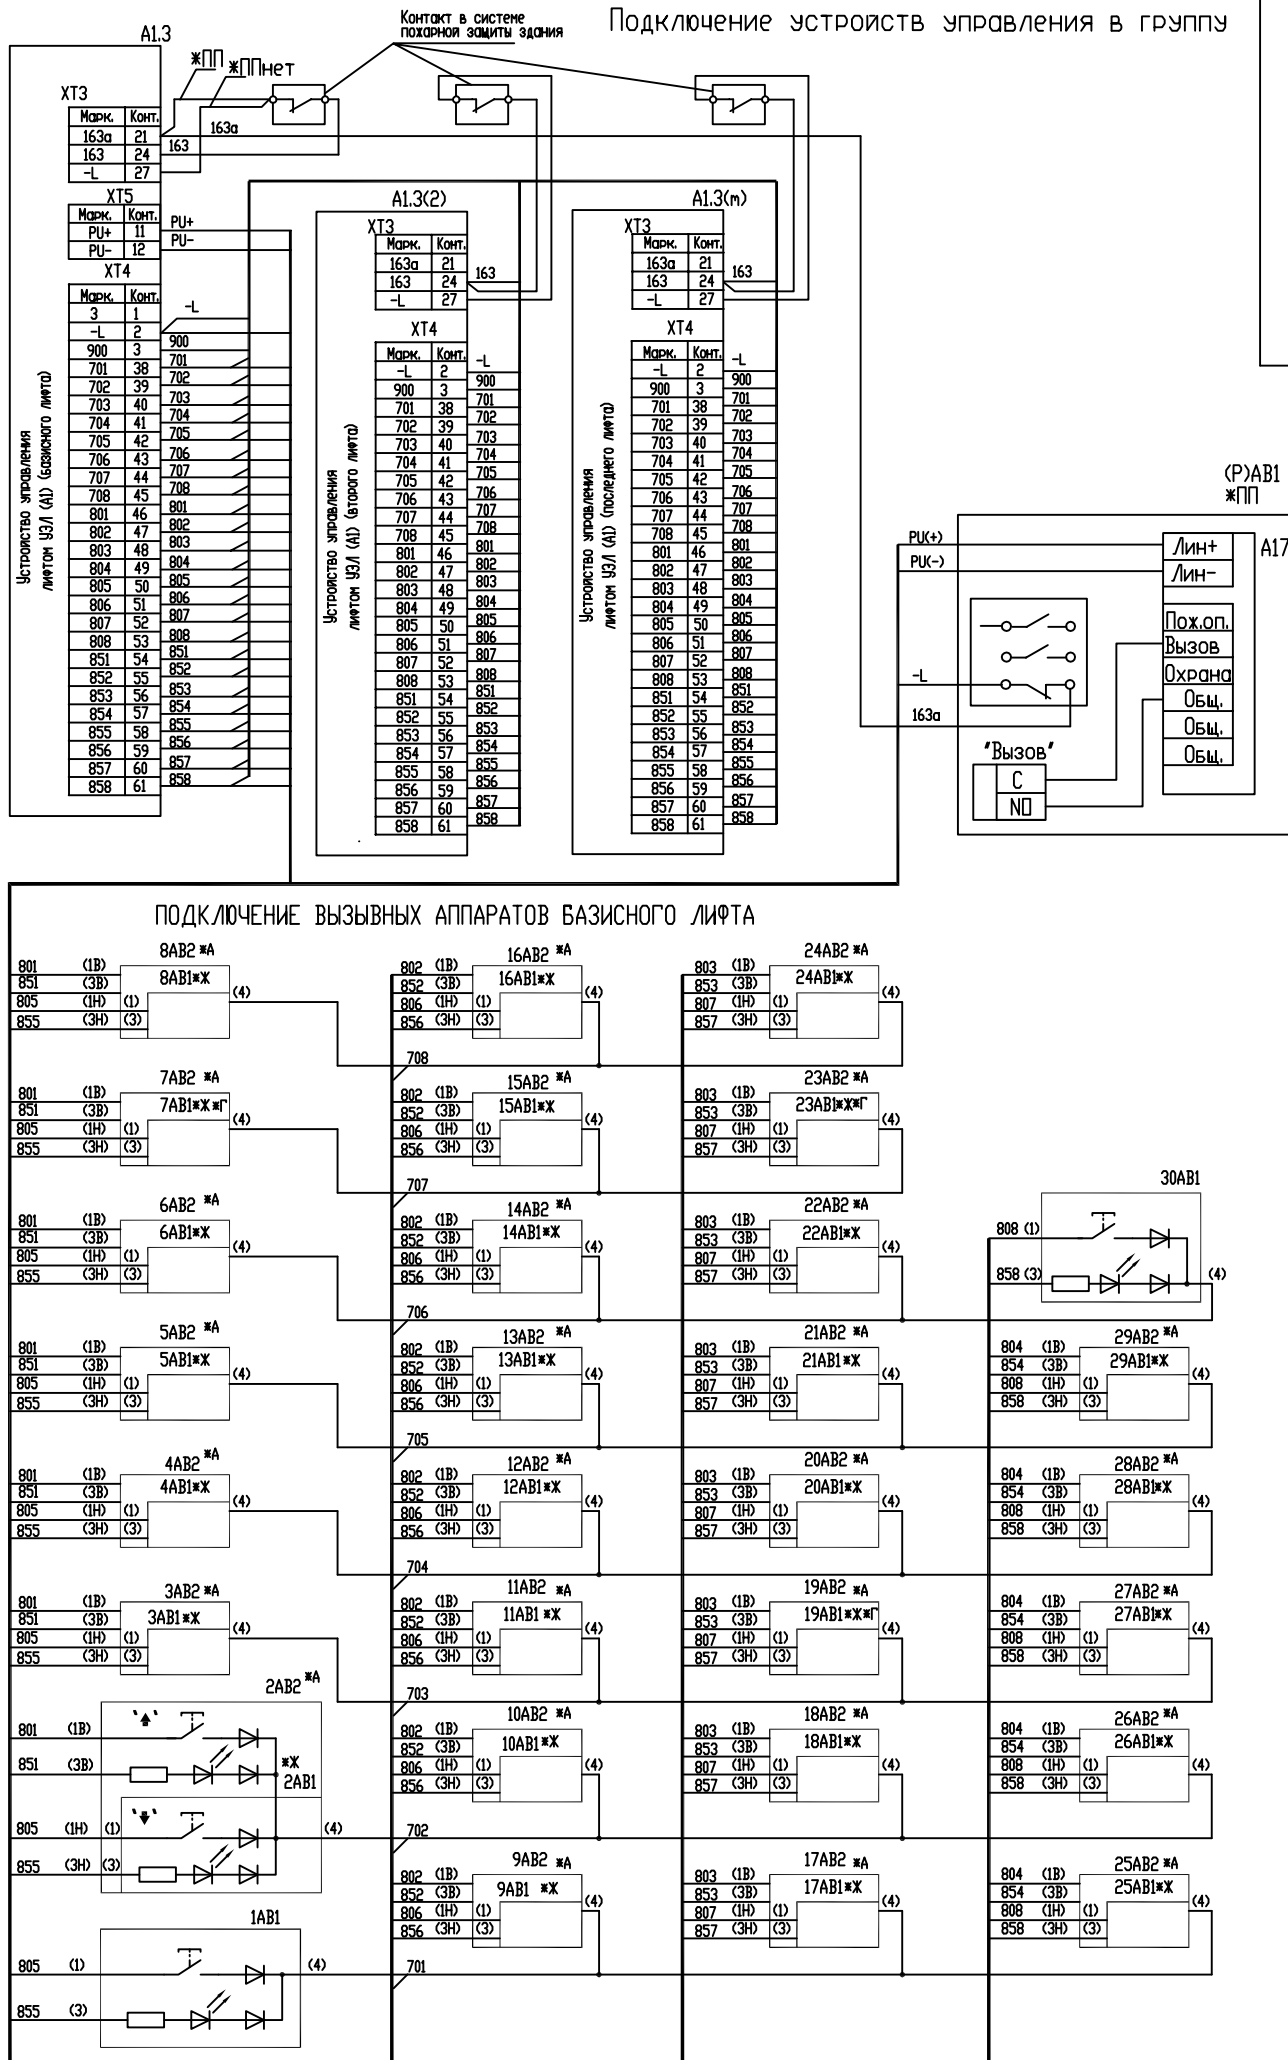

Стр. №

Перв. примен.

Изм. № подл. Имя. № дубл. Подп. и дата

Изм. № подл. Имя. № дубл. Подп. и дата

Изм. № подл. Имя. № дубл. Подп. и дата


Изм. № подл. Имя. № дубл. Подп. и дата



УИРФ.484430.042 33



Лист 5

Устройство управления УЭЛ

A1.4

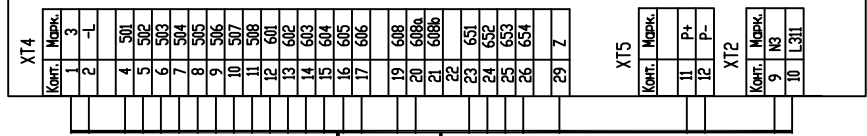







Исполнение лифта с регулируемым приводом дверей
(Вариант подключения преобразователя частоты EC-LD180-01)

A1.5

Устройство управления УЗЛ
(регулируемый привод дверей)

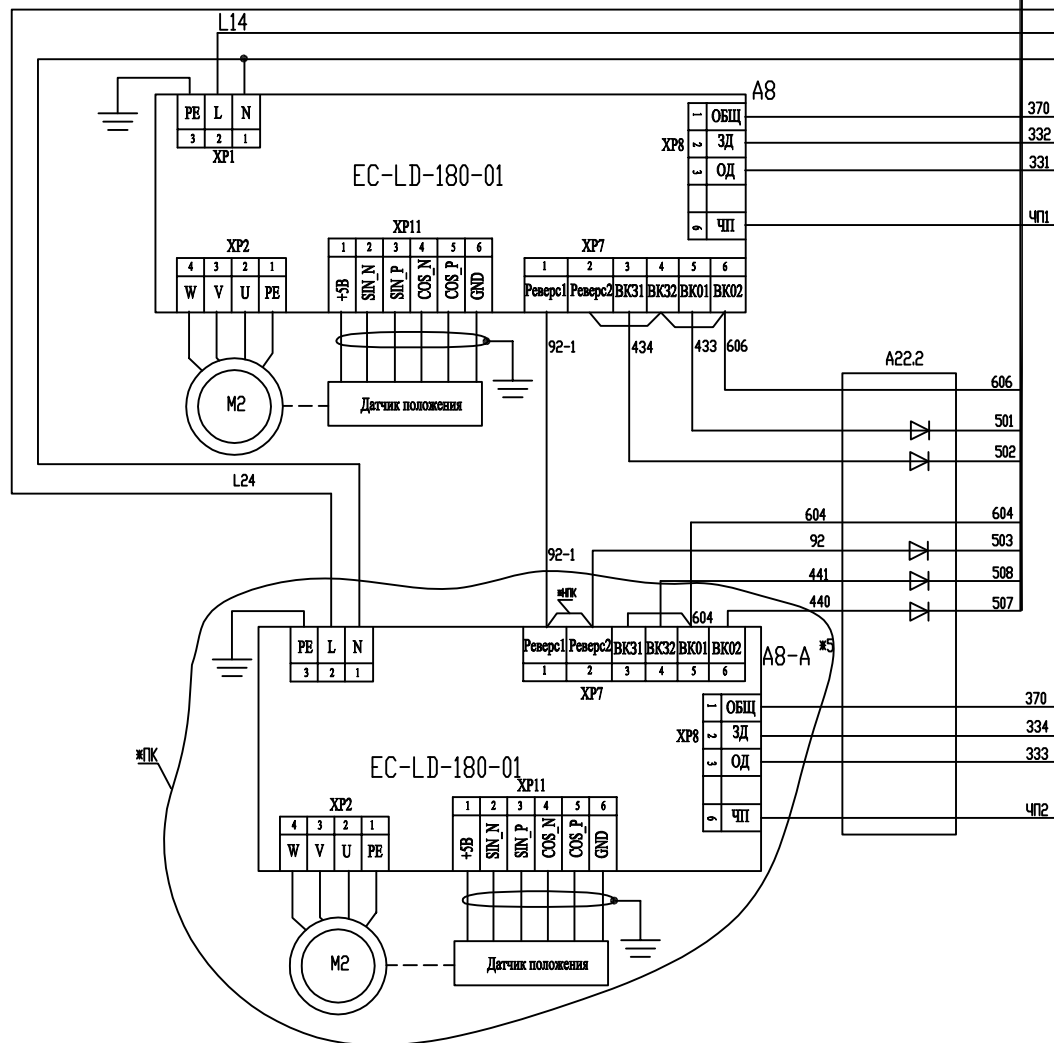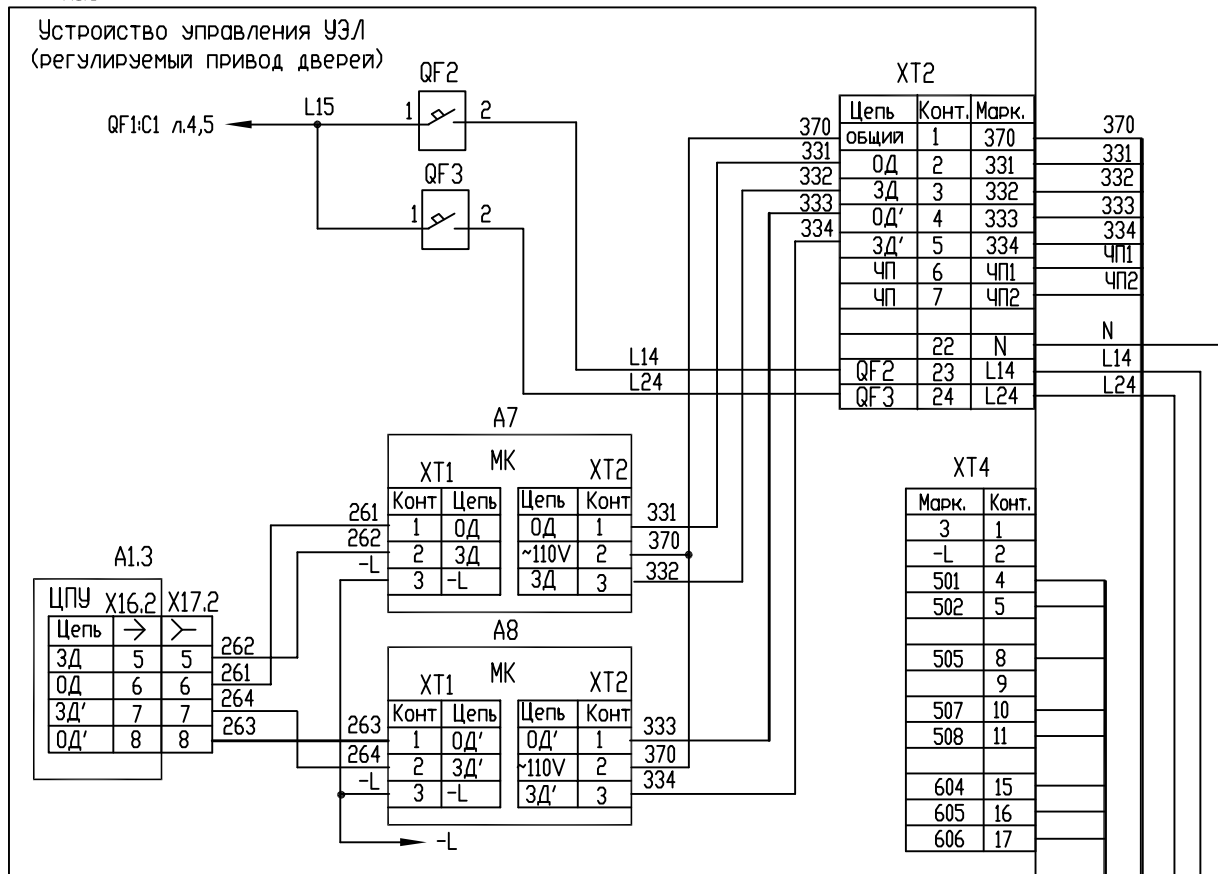

УИРФ.484430.042 33

Перв. примен.

Стр. №

Полп. и дата

Взам. инв. №

Полп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

УИРФ.484430.042 33


Лист



65



Формат А3

УИРФ.484430.042 ЭЗ


Устройство управления УЗЛ
(регулируемый привод дверей)

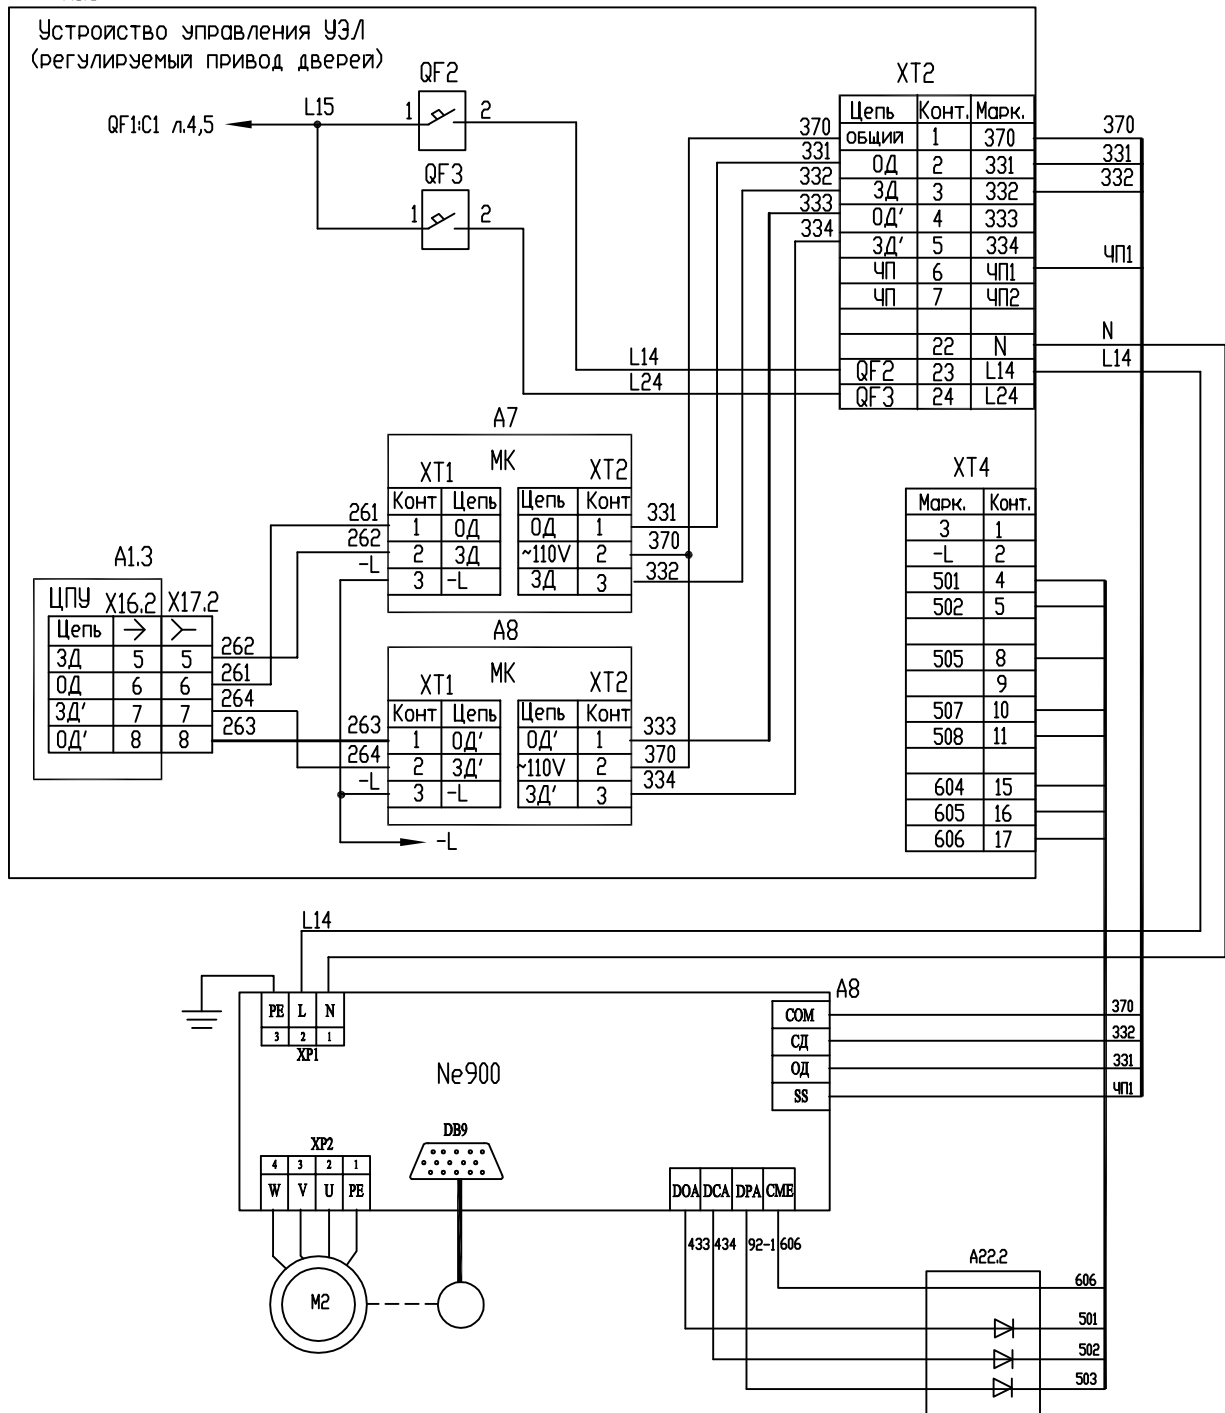



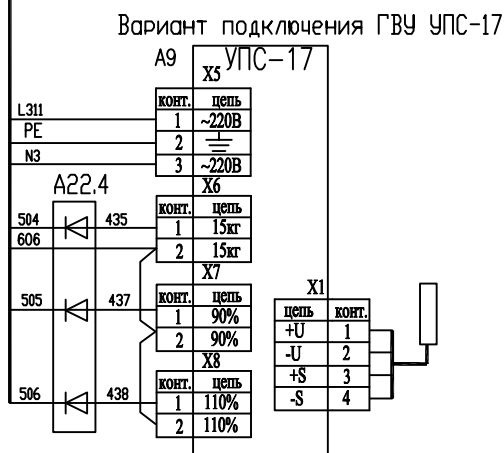

Инв.№ подл.	Попл. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ губл.	Попл. и дата	Стр.в. №	Перв. примен.
-------------	--------------	------------	-------------	--------------	----------	---------------

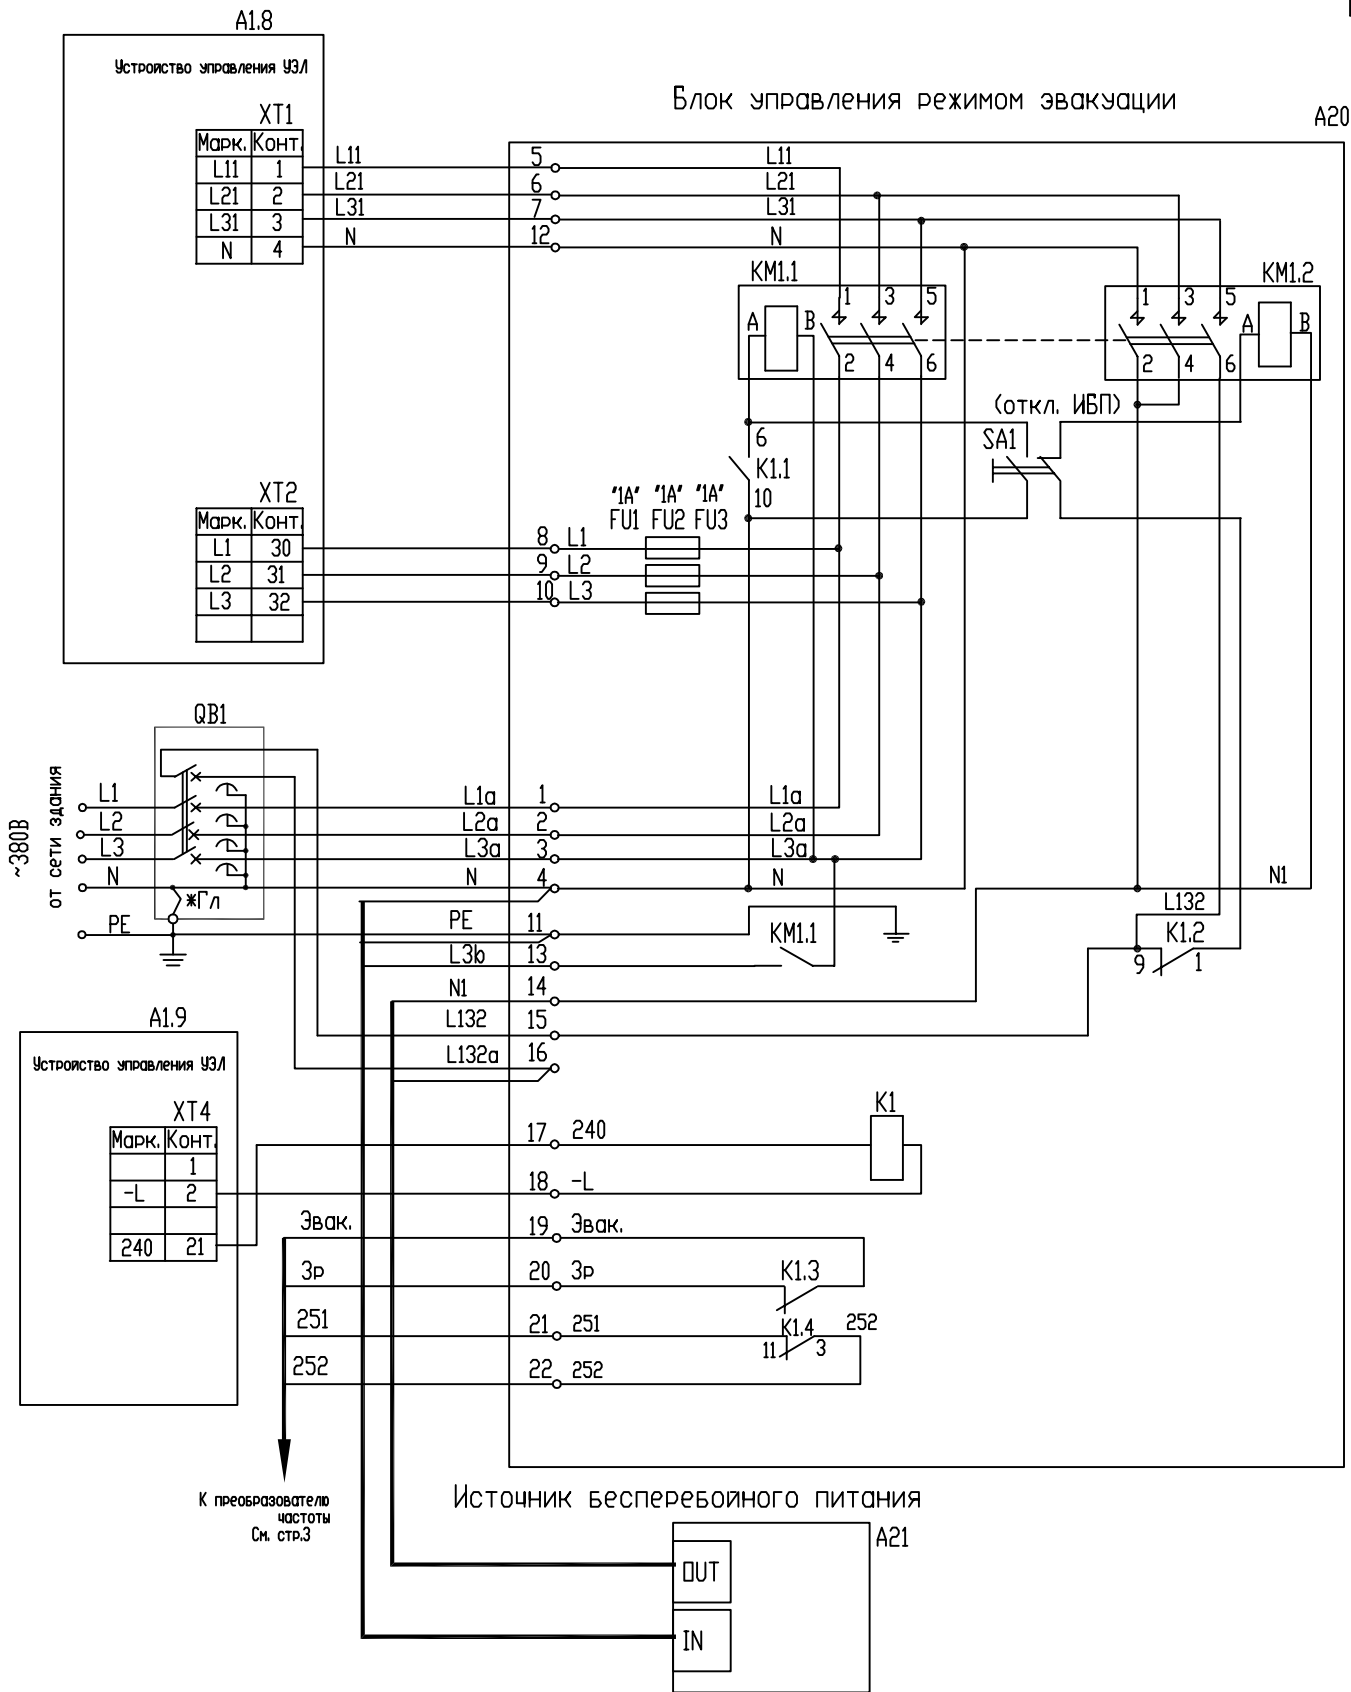

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------